

DAIKIN

CONTROL REMOTO CON CABLE

GUÍA DE REFERENCIA DEL USUARIO



BRC1E53

- Gracias por su compra del control remoto con cable.
- Este manual describe las precauciones de seguridad requeridas para el uso de este producto.

Lea cuidadosamente este manual y asegúrese de comprender la información provista antes de intentar usar el producto.

Guarde este manual en un lugar fácilmente accesible después de leerlo completamente.

Si otro usuario opera el producto en el futuro, asegúrese de entregar este manual al nuevo usuario.

Contenidos

Notificaciones

Precauciones de seguridad.....	2
Puntos que deben observarse de forma estricta.....	3
Nombres y funciones.....	7
Pantalla de cristal líquido (LCD).....	9

Método de funcionamiento básico

Funcionamiento Frío/Calor/Automático/ Ventilador.....	13
Funcionamiento de secado programado.....	17
Recuperación	18
Operación de ventilación	19
Ajuste de la posibilidad de selección de refrigeración/calefacción.....	20
Seguro de teclas.....	23

Referencia rápida de las opciones del menú principal

Resumen de las opciones del menú principal.....	24
---	----

Utilización del menú



Ha descargado este manual de www.proteclisa.com



PARTE AVERIA



PRESUPUESTOS

Menú principal	29
Dirección del flujo de aire	30
Nivel/dir. flujo aire	31
Inicio rápido	35
Ventilación	36
Opciones de ahorro de energía.....	38
Programa.....	46
Autolimpieza filtro	51
Información sobre mantenimiento	52
Configuración	53
Ajustes actuales	58
Reloj y calendario	59
Idioma.....	61

Mantenimiento

Indicador rearme de filtro.....	62
Mantenimiento de la unidad y pantalla de cristal líquido (LCD).....	63

Información de referencia

Visualización de código de error	64
Servicio posventa	65

Precauciones de seguridad

Las instrucciones originales están en inglés. El resto de los idiomas son traducciones de las instrucciones originales.

Este equipo no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, incluyendo a los niños, ni por personas sin experiencia ni los conocimientos necesarios, a menos que cuenten con supervisión o reciban instrucciones sobre el uso del equipo de una persona responsable de su seguridad.

Debe vigilarse a los niños para que no jueguen con el equipo.

Lea atentamente estas precauciones de seguridad antes de instalar el control remoto.

- Este manual clasifica las precauciones entre ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN. Ambos tienen información importante acerca de la seguridad. Asegúrese de seguir los avisos indicados a continuación.

 ADVERTENCIA	Si no sigue correctamente estas instrucciones puede sufrir heridas personales o la muerte.
 PRECAUCIÓN	Si no respeta correctamente estas instrucciones puede provocar daños a la propiedad o heridas personales que pueden ser graves según las circunstancias.

- Los siguientes pictogramas se usan en este manual.

	Nunca lo haga.		Siempre siga las instrucciones entregadas.
	Asegúrese de conectar a tierra la unidad.		Asegúrese de mantener estrictamente las manos mojadas fuera.
	Asegúrese de mantener estrictamente el agua y la humedad fuera.		

■ Referente al control remoto

 ADVERTENCIA	
	<ul style="list-style-type: none">• No instale el control remoto por sí mismo. La instalación inadecuada puede provocar descargas eléctricas o incendios. Consulte con su distribuidor Daikin.
	<ul style="list-style-type: none">• No modifique ni repare el control remoto. Esto puede provocar descargas eléctricas o incendios. Consulte con su distribuidor Daikin.
	<ul style="list-style-type: none">• No realocice ni reinstale el control remoto por sí mismo. La instalación inadecuada puede provocar descargas eléctricas o incendios. Consulte con su distribuidor Daikin.
	<ul style="list-style-type: none">• No utilice materiales inflamables (por ejemplo rociador para cabello o insecticidas) cerca del producto. No limpie el producto con disolventes orgánicos, como puede ser el diluyente de pintura. El uso de disolventes orgánicos puede causar daños por grietas en el producto, descargas eléctricas o incendios.

Puntos que deben observarse de forma estricta

 PRECAUCIÓN	
	<ul style="list-style-type: none"> • No juegue con la unidad ni su control remoto. La manipulación accidental por parte de un niño puede hacer que sufra un accidente y perjudicar su salud.
	<ul style="list-style-type: none"> • Nunca desarme el control remoto. Tocar las partes interiores puede provocar descargas eléctricas o incendios. Consulte con su concesionario Daikin o el contratista autorizado para las inspecciones internas y ajustes.
	<ul style="list-style-type: none"> • Para evitar descargas eléctricas, no utilice la unidad con las manos mojadas.
	<ul style="list-style-type: none"> • No lave el control remoto. De hacerlo, podrían provocarse filtraciones eléctricas y acarrear descargas eléctricas o incendios.
	<ul style="list-style-type: none"> • No deje el control remoto en un lugar donde pueda quedar mojado. Si entra agua en el control remoto existe el peligro de fugas eléctricas y daños a los componentes electrónicos.

■ Unidad interior y unidad exterior

 ADVERTENCIA	
	<ul style="list-style-type: none"> • Tenga en cuenta que la exposición prolongada y directa al aire frío o caliente del aire acondicionado o a un aire demasiado frío o demasiado caliente puede perjudicar su condición física y su salud.
	<ul style="list-style-type: none"> • No coloque objetos, como varillas, los dedos, etc. en la entrada o salida de aire. Un ventilador que funciona a alta velocidad puede provocar heridas.
	<ul style="list-style-type: none"> • Póngase en contacto con personal profesional para instalar los accesorios y asegúrese de utilizar sólo los accesorios especificados por el fabricante. Si se produce un defecto por hacer el trabajo por su cuenta, puede provocar fugas de agua, descarga eléctrica o incendio.
	<ul style="list-style-type: none"> • No utilice el producto en un ambiente contaminado con vapor de aceite, como aceite de cocción o vapor de aceite de máquina. El vapor de aceite puede provocar daños por grietas, descargas eléctricas o incendios.
	<ul style="list-style-type: none"> • No utilice el producto en lugares con mucho humo aceitoso, como en cocinas o en lugares con gas inflamable, gas corrosivo o polvo metálico. El uso del producto en estos lugares puede provocar incendio o fallos del producto.
	<ul style="list-style-type: none"> • Cúidese de un incendio en el caso de fugas de refrigerante. Si el acondicionador de aire no funciona correctamente, es decir, no genera aire frío o caliente, la causa puede ser una fuga de refrigerante. Solicite la ayuda de su concesionario. El refrigerante dentro del equipo de aire acondicionado es seguro y normalmente no hay fugas. Sin embargo, en el caso de una fuga, el contacto con un quemador, cocinilla o cocina sin protección puede generar gases nocivos. No siga utilizando el equipo de aire acondicionado hasta que un técnico de servicio confirme que se ha reparado la fuga.


ADVERTENCIA

	<ul style="list-style-type: none"> • En caso de usar un interruptor de carga provisto de fusible, asegúrese que la capacidad del fusible sea la correcta. El uso de un cable conductor ordinario puede causar mal funcionamiento o incendio.
	<ul style="list-style-type: none"> • No inicie ni detenga el aire acondicionado utilizando el interruptor de la alimentación eléctrica. De lo contrario, puede provocar fuego o fugas de agua. Además, el ventilador girará abruptamente si se habilita la compensación de corte eléctrico y puede provocar heridas.
	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de conectar la unidad a una tierra. No conecte el cable de tierra de la unidad a una tubería de servicios, conductor del pararrayos o cable de tierra telefónico. Una conexión de tierra imperfecta puede provocar descarga eléctrica o fuego. Una gran corriente de sobretensión por un rayo u otras fuentes pueden dañar el acondicionador de aire.
	<ul style="list-style-type: none"> • Si el equipo de aire acondicionado funciona mal (olor a quemado, etc.), apague la unidad y póngase en contacto con su distribuidor. El funcionamiento continuo en este caso puede provocar un fallo, descarga eléctrica o incendio.
	<ul style="list-style-type: none"> • Consulte con su distribuidor local acerca de lo que debe hacer en caso de fuga de refrigerante. Cuando se instala el acondicionador de aire en una habitación pequeña, es necesario tomar medidas adecuadas para que la cantidad de refrigerante fugado no supere el límite de concentración en el caso de una fuga. De lo contrario puede sufrir un accidente debido a falta de oxígeno.
	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de instalar un ruptor de fugas de tierra. Si no se ha instalado el disyuntor de fugas a tierra pueden producirse descargas eléctricas o fuego.
	<ul style="list-style-type: none"> • Consulte con el distribuidor si el equipo de aire acondicionado queda sumergido a consecuencia de un desastre natural, como una inundación o una tormenta. No utilice el aire acondicionado en estos casos, ya que podría funcionar mal o provocar una descarga eléctrica o un incendio.
	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de usar una alimentación eléctrica específica para el acondicionador de aire. El uso de otros tipos de alimentación eléctrica puede generar calor, incendios o fallos del producto.

 PRECAUCIÓN	
	<ul style="list-style-type: none"> • Después de un uso prolongado, verifique el soporte de la unidad y sus piezas en busca de daños. Si lo deja dañado, la unidad puede caerse y provocar heridas.
	<ul style="list-style-type: none"> • No permita que un niño suba sobre la unidad exterior o evite colocar objetos sobre ella. Su caída puede provocar heridas.
	<ul style="list-style-type: none"> • No tape las entradas ni las salidas. El flujo de aire tapado puede provocar prestaciones insuficientes o problemas.
	<ul style="list-style-type: none"> • Para evitar lesiones, no toque la entrada de aire ni las aletas de aluminio de la unidad.
	<ul style="list-style-type: none"> • No quite la protección del ventilador de la unidad exterior. La protección protege contra el ventilador de alta velocidad de la unidad, que podría causar lesiones.
	<ul style="list-style-type: none"> • No coloque objetos susceptibles a la humedad directamente debajo de las unidades exteriores o interiores. En ciertas condiciones, la condensación en la unidad principal o tubos de refrigerante, filtro de aire sucio o drenaje tapado puede provocar goteo, produciendo un mal estado o fallo del objeto expuesto.
	<ul style="list-style-type: none"> • No coloque recipientes con agua (floreros, etc.) encima de la unidad, ya que pueden provocar descargas eléctricas o incendios.
	<ul style="list-style-type: none"> • No utilice el equipo de aire acondicionado para fines distintos de los que fue diseñado. No utilice el equipo de aire acondicionado para enfriar instrumentos de precisión, alimentos, plantas, animales u obras de arte, ya que pueden afectar negativamente sus prestaciones, calidad y/o vida del objeto que desea enfriar.
	<ul style="list-style-type: none"> • No coloque aparatos que producen llamas abiertas en lugares expuestos al flujo de aire de la unidad ya que pueden impedir la combustión del quemador.
	<ul style="list-style-type: none"> • No coloque equipos de calefacción directamente debajo de la unidad, ya que el calor puede deformar la unidad.
	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que no hay niños, plantas o animales directamente expuestos al flujo de aire de la unidad, ya que pueden sufrir efectos adversos.
	<ul style="list-style-type: none"> • No ponga recipientes inflamables tales como latas de rociador a menos de 1 m de la boca de soplado. Los recipientes pueden explotar porque la salida de aire de la unidad interior o exterior puede afectarlos.
	<ul style="list-style-type: none"> • No instale el aire acondicionado en un lugar donde esté expuesto a fugas de gas inflamable. En el caso de fugas de gas, acumulación de gas cerca del acondicionador de aire pueden provocar el peligro de incendio.

 PRECAUCIÓN	
	<ul style="list-style-type: none"> • No se siente ni se pare sobre una base inestable al momento de operar o efectuar el mantenimiento del acondicionador de aire. La base podría caerse y provocar lesiones.
	<ul style="list-style-type: none"> • No toque el motor al sustituir el filtro. El motor puede presentar una temperatura muy elevada y provocar quemaduras.
	<ul style="list-style-type: none"> • No limpie el equipo de aire acondicionado con agua, ya que pueden producirse descargas eléctricas o incendios.
	<ul style="list-style-type: none"> • Efectúa la ventilación de vez en cuando. Tenga cuidado cuando use el acondicionador de aire con otros equipos de calefacción. De otra manera, se podría producir una deficiencia de oxígeno.
	<ul style="list-style-type: none"> • Siempre detenga el aire acondicionado y sitúe el interruptor de la alimentación eléctrica en APAGADO al realizar la limpieza. No hacerlo puede resultar en descargas eléctricas o lesiones.
	<ul style="list-style-type: none"> • No lave el interior de las unidades interior ni exterior por sí mismo. Siempre consulte con su concesionario Daikin. El uso de un método de lavado o detergente incorrectos podría dañar las partes de resina de la unidad interior o causar filtración de agua. Además, si los componentes eléctricos o el motor de la unidad interior entran en contacto con un detergente o agua, pueden producirse averías, humo o incendios.
	<ul style="list-style-type: none"> • No coloque ningún objeto demasiado cerca de la unidad exterior ni permita que se acumulen hojas o suciedad en ella. Las hojas constituyen el hábitat de pequeños animales que podrían entrar en la unidad. Una vez en la unidad, estos animales pueden provocar averías, humo o fuego si entran en contacto con los componentes eléctricos.
	<ul style="list-style-type: none"> • Fije las unidades seguramente. Si las unidades no se montan de forma segura, podrían caerse o volcarse y provocar lesiones.
	<ul style="list-style-type: none"> • Disponga el drenaje para asegurar el drenaje completo. Si no se produce el drenaje apropiado de la tubería de drenaje exterior durante el funcionamiento del acondicionador de aire, podría producirse un bloqueo debido a la acumulación de suciedad o desechos en la tubería. Esto podría provocar la filtración de agua desde la unidad interior. En estas circunstancias, detenga el aire acondicionado y consulte con su distribuidor para obtener asistencia.

Nombres y funciones

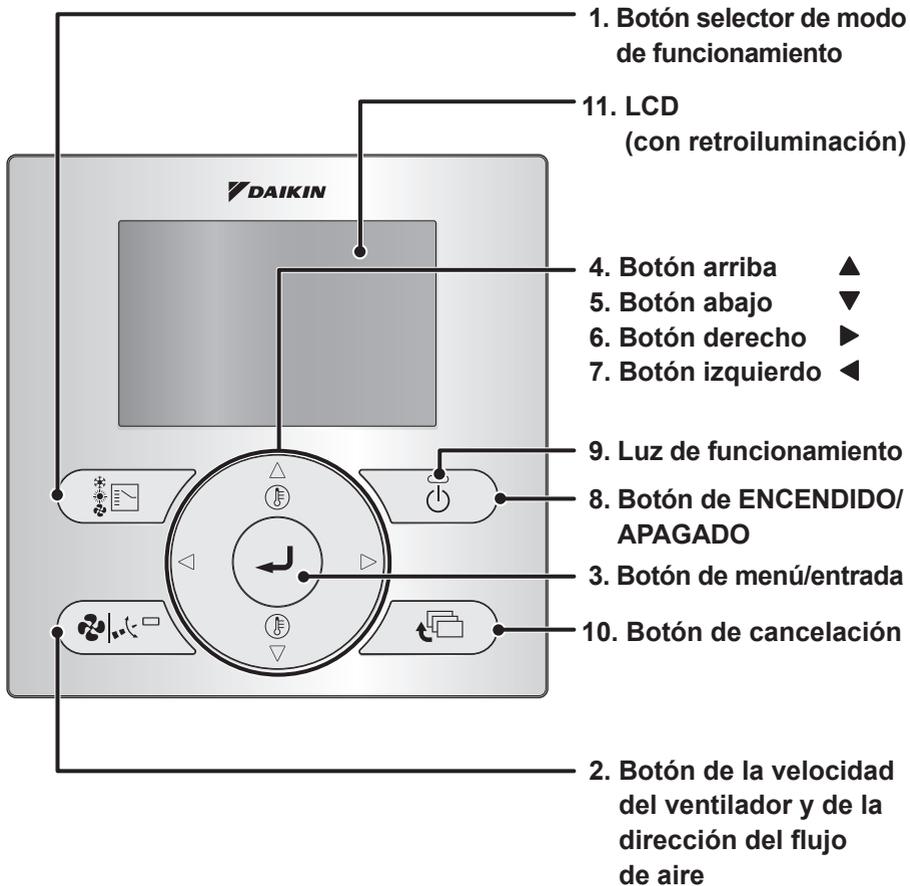

Las funciones distintas de las operaciones básicas (es decir, ENCENDIDO/APAGADO, selección del modo de funcionamiento, control de velocidad del ventilador/dirección del flujo de aire y ajustes de temperatura) se ajustan desde la pantalla de menú.

NOTA

- No instale el control remoto en lugares expuestos a la luz solar directa. De otra manera, la pantalla de cristal líquido (LCD) puede resultar descolorida sin visualizar nada.
- No tire ni tuerza el cordón del control remoto. De lo contrario podría provocar averías en el control remoto.
- No presione los botones del control remoto con objetos que tenga extremos agudos. De otra manera, el control remoto puede resultar dañado o no funcionar.

1. Botón selector de modo de funcionamiento

- Presione este botón para seleccionar el modo de funcionamiento de su preferencia. (Consulte "[Funcionamiento Frío/Calor/Automático/Ventilador](#)" en la página 13)
- Los modos disponibles pueden variar dependiendo del modelo conectado.

2. Botón de la velocidad del ventilador y de la dirección del flujo de aire

- Se usa para cambiar la velocidad del ventilador y de la dirección del flujo de aire.
- Las velocidades del ventilador disponibles pueden variar dependiendo del modelo conectado.

3. Botón de menú/entrada

- Se usa para mostrar el menú principal o validar la opción seleccionada (consulte "[Resumen de las opciones del menú principal.](#)" en la página 24).

4. Botón arriba ▲

- Se usa para elevar la temperatura de ajuste.
- La siguiente opción de la parte superior aparecerá destacada. (Mantenga pulsado el botón para cambiar de valor o de opción.)
- Se usa para cambiar la opción seleccionada.

5. Botón abajo ▼

- Se usa para bajar la temperatura de ajuste.
- La siguiente opción de la parte inferior aparecerá destacada. (Mantenga pulsado el botón para cambiar de valor o de opción.)
- Se usa para cambiar la opción seleccionada.

6. Botón derecho ►

- Se usa para destacar las siguientes en el lado derecho.
- El contenido pasa a la pantalla siguiente.

7. Botón izquierdo ◀

- Se usa para destacar las siguientes opciones en el lado izquierdo.
- El contenido pasa a la pantalla anterior.

8. Botón de ENCENDIDO/APAGADO

- Pulse este botón para encender o apagar el aire acondicionado.

9. Luz de funcionamiento (Verde)

- Esta luz se enciende durante la operación.
- Esta luz no está encendida si la unidad se encuentra en el modo APAGADO.
- Esta luz parpadea cuando se produce un error.

10. Botón de cancelación

- Se usa para retornar a la pantalla previa.


11. LCD (con retroiluminación)

- La retroiluminación permanecerá encendida durante aproximadamente 30 segundos al pulsar cualquiera de los botones.
- Las acciones asociadas a los botones, excepto en el caso del botón ENCENDIDO/APAGADO, no pueden realizarse si la retroiluminación no está activada.
- Si se usan dos controles remotos para controlar una sola unidad interior, se activará la retroiluminación del que se haya usado en primer lugar.
- La función Apagado auto. pant. permite apagar automáticamente la pantalla transcurrido un periodo de tiempo determinado (consulte "[Apagado auto. pant.](#)" en la página 44).

Pantalla de cristal líquido (LCD)


- La pantalla de cristal líquido (LCD) dispone de dos modos de visualización diferentes: La pantalla estándar, que es la pantalla predeterminada, y la pantalla detallada.
- Para cambiar el método de visualización activo, seleccione el método que desee en la pantalla Modo Pantalla (consulte "[Pantalla](#)" en la [página 56](#)).
- Los contenidos mostrados en la pantalla varían en función del modo de funcionamiento de los modelos conectados. (Por ejemplo: la siguiente pantalla aparecerá cuando el aire acondicionado esté en el modo de calentamiento automático.)

Pantalla estándar

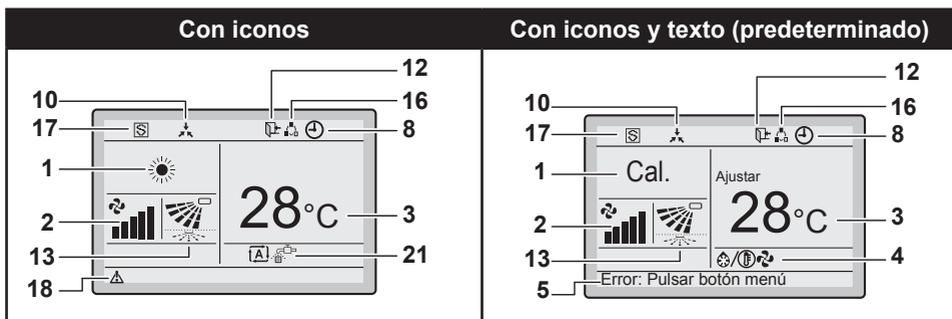

Pantalla detallada

■ El reloj y las opciones de selección detalladas aparecen en la pantalla detallada, además de las opciones que aparecen en la pantalla estándar.

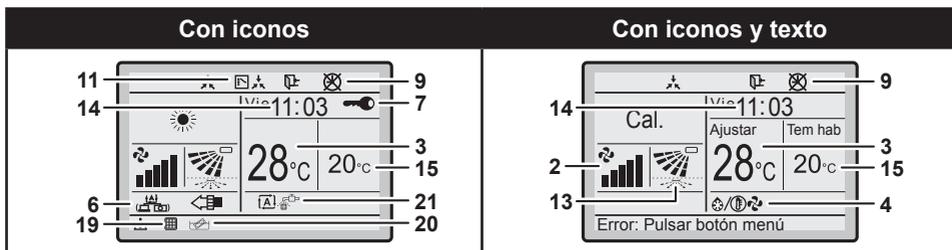

1. Modo de funcionamiento

- Indica el modo de funcionamiento seleccionado.

Modo de funcionamiento			
Frío	Calor	Vent	Limp Aire
			
Ventil.	Seco	Auto (Frío)	Auto (Calor)
			

2. Velocidad del ventilador

- Indica la velocidad del ventilador que el acondicionador de aire tenga ajustada.
- La velocidad del ventilador no aparecerá si el aire acondicionado no tiene función de control de velocidad del ventilador.

3. Visualización de temperatura de ajuste/recuperación

- Con la unidad en ENCENDIDO, aparece la temperatura fijada para el aire acondicionado.
- Con la unidad en APAGADO y la recuperación desactivada, aparece la temperatura fijada para el aire acondicionado.
- Con la unidad en APAGADO y la reducción activada, aparece la temperatura fijada para la función de reducción.
- De forma predeterminada, el método de visualización es el modo Punto de ajuste doble. Para obtener más información sobre cómo habilitar el modo Punto de ajuste único, consulte la guía de referencia del instalador.

4. Descongelamiento/Arranque caliente "☀/🔥"

- Indica que el modo de descongelamiento/inicio de la calefacción está activado.
- El modo de descongelamiento/inicio de la calefacción solo puede utilizarse si hay conectada una unidad de ventilación con recuperación de calor (HRV). Para obtener más información, consulte el manual de funcionamiento de la unidad de ventilación con recuperación de calor.

5. Mensaje

Pueden aparecer los siguientes mensajes:

- Función no disponible.
 - Se visualiza por algunos segundos cuando se presiona un botón de funcionamiento, si la unidad interior no está dotada de la función correspondiente.
 - Si hay un número de unidades interiores en operación, el mensaje aparecerá si ninguna de las unidades interiores está provista con la función correspondiente; a decir, el mensaje no aparecerá si al menos una de las unidades interiores está provista con la función correspondiente.
- Error: Pulsar botón menú.
- Advertencia: Pulsar botón menú.
 - Se visualiza si se detecta un error o advertencia.
- Inicio rápido (sólo Sky Air)
 - Aparece cuando la función Inicio rápido está activa.
- Limpiar filtro
- Limpiar elemento
- Limpiar filtro & elemento
 - Aparece cuando es el momento de limpiar el filtro y/o el elemento.

6. Ventilación / Purificación

- Iconos del modo de ventilación. "🏠" "🔧" "🚫" Indican el modo de ventilación actual (AUTOMÁTICO, RECUPERACIÓN, BYPASS).
- El icono de purificación de aire "🧼" indica que el kit de purificación de aire (opcional) está activo.

7. Seguro de teclas "🔒"

- Se visualiza cuando el seguro de tecla está activo.

8. Temporizador habilitado "🕒"

- Indica que el temporizador de programación o el temporizador de APAGADO están habilitados.

9. Problema del temporizador "🕒❌"

- Indica que debe ajustarse de nuevo el reloj.
- La función programación no funcionará a menos que el reloj sea ajustado nuevamente.

10. Control centralizado

- Indica que el aire acondicionado está gestionado por los equipos de control centralizado (accesorios opcionales) y el funcionamiento del sistema a través del control remoto está prohibido.

11. Cambio a control centralizado

- Indica que la conmutación de la instalación está bajo control centralizado asignado a otra unidad interior o a otro selector opcional de refrigeración/calefacción conectado a la unidad exterior (= control remoto principal).

12. Standby

- Indica que el reloj está ajustado.
- Si el reloj no está ajustado, aparecerá "-- : --".

13. Dirección flujo aire

- Se muestra cuando la dirección del flujo de aire y la oscilación están ajustados.
- Este ítem no se visualiza si el sistema no se provee con una función para ajustar las direcciones del flujo de aire.

14. Reloj (reloj de tiempo real de 12/24 horas)

- Indica que el reloj está ajustado.
- Si el reloj no está ajustado, aparecerá "-- : --".

15. Selección detallada

- Aparece cuando se selecciona el modo de pantalla detallada.
- De forma predeterminada, no se seleccionan opciones detalladas.

16. Rotación

- Indica que una unidad está configurada como reserva y que la rotación está activada.

17. Funcionamiento silencioso/limitación del consumo de energía/forzar la desactivación del termostato (BACnet)

- Indica que el sistema está en el modo de funcionamiento silencioso, en condiciones de limitación del consumo de energía o que ha recibido una orden de desactivación forzada del termostato de una interfaz BACnet. Consulte el manual de servicio de la unidad exterior o póngase en contacto con su distribuidor.

18. Error

- Indica un error o una advertencia en la unidad.

19. Limpieza del filtro

- Indica que ha llegado el momento de limpiar el filtro de aire.


20. Limpieza de elemento

- Indica que ha llegado el momento de limpiar el elemento.

21. Operación de limpieza automática de filtro

- Indica que la limpieza automática del filtro está en marcha.

Método de funcionamiento básico

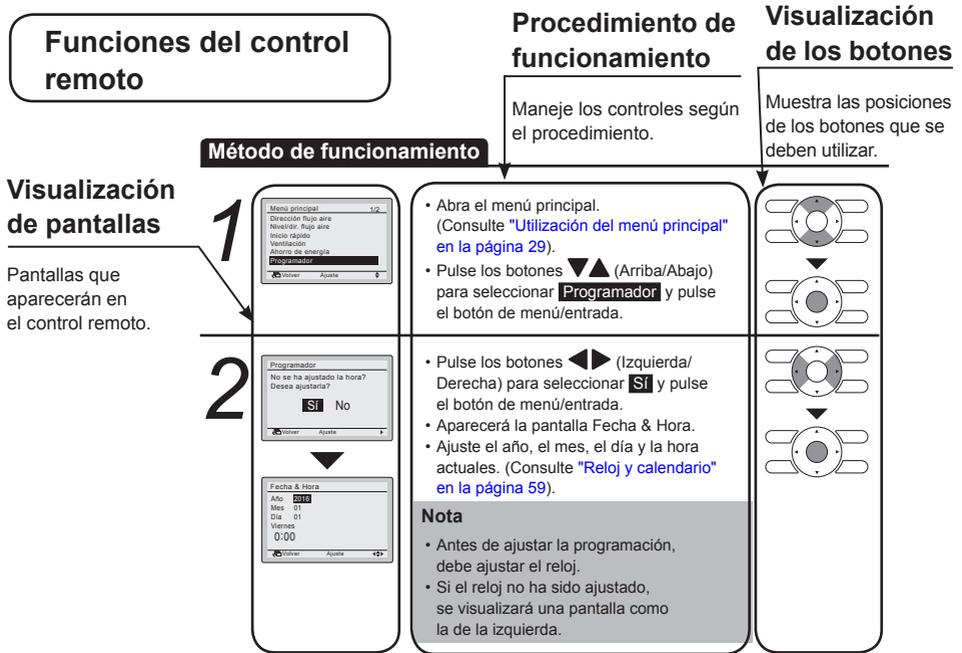


Preparativos

- Para la protección mecánica, encienda el sistema al menos 6 horas antes de comenzar su operación.
- No apague el sistema durante la temporada para asegurar el arranque suave del sistema.

Funcionamiento Frío/Calor/Automático/Ventilador

Método de funcionamiento

1



- Presione el botón selector del modo de funcionamiento varias veces hasta que se seleccione el modo deseado (Refrigeración, Calefacción, Solo ventilador, Seco o Auto).



Nota

- Los modos de funcionamiento no disponibles no se visualizan.
- Solo pueden seleccionarse los modos Refrigeración, Seco o Solo ventilador si el aire acondicionado es un modelo de solo frío.
- Antes de hacer un cambio de modo, asegúrese que la conmutación bajo el control no esté visualizada en el control remoto. El modo de enfriamiento o calentamiento no puede ser seleccionado si lo anterior se visualiza en el control remoto. Consulte ["Ajuste de la posibilidad de selección de refrigeración/ calefacción" en la página 20](#) si el icono de la conmutación bajo el control parpadea.

2




- Pulse el botón ENCENDIDO/APAGADO. La luz de funcionamiento (verde) se encenderá y el aire acondicionado comenzará a funcionar.



3




- La temperatura de ajuste aumentará en 1°C al pulsar el botón ▲ (Arriba) y disminuirá en 1°C al pulsar el botón ▼ (Abajo).



Nota


La temperatura no puede ajustarse en el modo Seco o Solo ventilador.

4





- Para modificar la velocidad del ventilador o la dirección del flujo de aire, pulse el botón de la velocidad del ventilador y dirección del flujo de aire.






- Para seleccionar el nivel o la dirección del flujo de aire, presione los botones ◀ ▶ (izquierda/derecha).
- Pulse los botones ▲ ▼ (arriba/abajo) para seleccionar el nivel o posición que desee.





Nota

- El aire acondicionado puede situarse en el modo de control de velocidad de ventilador automático para proteger los elementos mecánicos.
- El aire acondicionado puede situarse en el modo de control de velocidad de ventilador automático en función de la temperatura ambiente.
- Es posible que el ventilador deje de funcionar, aunque no se trata de una avería.
- Los cambios en la velocidad del ventilador pueden tardar un tiempo en aplicarse.
- En el modo automático, la velocidad del ventilador se ajusta automáticamente en función del punto de ajuste y de la temperatura del interior.
- En el caso del modo Solo ventilador, la velocidad del ventilador es elevada.
- En función del tipo de unidad interior, las velocidades del ventilador pueden ser dos (baja y alta), tres (baja, media y alta) o cinco (baja, media-baja, media, media-alta y alta). Algunas unidades interiores son compatibles también con la velocidad del ventilador automática.



- Con la dirección de flujo de aire seleccionada, seleccione la dirección del flujo del aire que desee entre las opciones **No aj. Esp.**, **Posición 0**, **Posición 1**, **Posición 2**, **Posición 3**, **Posición 4**, **Swing** o **Auto** utilizando los botones ▲ ▼ (arriba/abajo).



Ajuste de la dirección del flujo de aire (arriba/abajo)

Nota

- La dirección de flujo de aire aparece en la pantalla de la manera siguiente.



Ajuste de dirección flujo aire (izquierda/derecha)

- Si selecciona alguna de las 5 posiciones (de 0 a 4), las aletas de dirección de flujo de aire permanecen en una posición fija.
- Al seleccionar **Swing** las aletas de dirección de flujo de aire oscilarán hacia atrás y hacia adelante.

- **Presione el botón de menú/entrada para confirmar los ajustes y regresar a la pantalla básica**





- Al pulsar de nuevo el botón ENCENDIDO/APAGADO, el aire acondicionado dejará de funcionar y la luz de funcionamiento se situará en APAGADO.



Nota

- Si el sistema se detiene durante el modo de calefacción, el ventilador continuará funcionando durante aproximadamente 1 minuto para eliminar el calor residual de la unidad interior.
- Para evitar fugas de agua o un fallo del sistema, no sitúe la unidad en APAGADO justo después de que el aire acondicionado deje de funcionar. Espere por lo menos 5 minutos, para que la bomba de drenaje termine de descargar el agua residual de la unidad interior.

Características del funcionamiento de refrigeración

- Si se utiliza el modo de refrigeración con una temperatura ambiente demasiado baja, puede formarse escarcha en el intercambiador de calor de la unidad interior, lo que provoca la reducción de la capacidad de refrigeración. En este caso, el aire acondicionado pasa automáticamente al modo de desescarche durante unos instantes. Durante la operación de desescarche, se aplica un pequeño caudal de aire o una corriente de aire suave para evitar la descarga del agua derretida. (El control remoto muestra la velocidad del ventilador ajustada.)
- Si la temperatura del aire exterior es elevada, la temperatura ambiente tarda un tiempo en alcanzar la temperatura definida.

Características del funcionamiento de calefacción

Operación de arranque

- El modo de calefacción normalmente necesita más tiempo para alcanzar la temperatura definida en comparación con el modo de refrigeración. Se recomienda activar el aire acondicionado antes utilizando el temporizador.

Efectúe la siguiente operación para evitar la degradación de la capacidad de calefacción o las corrientes de aire frío.

Operación de desescarche

- El aire acondicionado pasará automáticamente al modo de desescarche para evitar la acumulación de escarcha en la unidad exterior, que puede provocar una recuperación de la capacidad de calefacción.
- El ventilador de la unidad exterior se detendrá y aparecerá "❄️/🌀" (Descongelamiento/inicio de la calefacción) en el control remoto.
- El aire acondicionado recuperará el funcionamiento normal después de entre 6 y 8 minutos (como máximo 10 minutos).

Inicio de la calefacción (solo VRV)

- Si el aire acondicionado pasa al modo de calefacción o desescarche, el ventilador de la unidad interior se detendrá para impedir corrientes de aire frío. (En ese caso, aparecerá "❄️/🌀" (Descongelamiento/inicio de la calefacción) en el control remoto.)

Temperatura exterior y capacidad de calefacción

- La capacidad de la calefacción del aire acondicionado disminuye cuando baja la temperatura del exterior. Si el efecto de calefacción es insuficiente, se recomienda utilizar otro aparato de calefacción en combinación con el equipo de aire acondicionado. (Si se utiliza un equipo de combustión, la habitación debe ventilarse de forma regular). No use el equipo de calefacción en lugares donde dicho equipo esté expuesto a la corriente de aire del aire acondicionado.
- El aire acondicionado es del tipo de circulación de aire caliente. Por este motivo, la habitación tarda un tiempo en calentarse después de encender el aire acondicionado. El ventilador interior se pondrá en marcha automáticamente hasta que la temperatura interna del sistema alcance un determinado nivel.
- Si el aire caliente se acumula en el techo y nota los pies fríos, se recomienda el uso de un circulador. Para los detalles, consulte con su concesionario Daikin.

Funcionamiento de secado programado

Preparativos

- Para proteger los elementos mecánicos, sitúe el aire acondicionado en ENCENDIDO por lo menos 6 horas antes de comenzar a utilizarlo.
- No sitúe el aire acondicionado en APAGADO durante la temporada, para garantizar el arranque suave del aire acondicionado.
- Si el control remoto no tiene la opción de seleccionar el modo de refrigeración/calefacción, es posible que no se pueda seleccionar el modo Seco (consulte "[Ajuste de la posibilidad de selección de refrigeración/calefacción](#)" en la página 20 para obtener más información).

Método de funcionamiento

1




- Presione el botón selector del modo de funcionamiento varias veces hasta que se seleccione el modo Seco.



Nota

Es posible que el modo Seco no esté disponible, dependiendo del tipo de unidad interior.

2



- Pulse el botón ENCENDIDO/APAGADO. La luz de funcionamiento se encenderá y el aire acondicionado comenzará a funcionar.



Nota

El aire acondicionado está en control automático de temperatura y velocidad del ventilador. Por lo tanto, la temperatura y la velocidad del ventilador no pueden modificarse mientras el aire acondicionado esté en marcha.

3

- Para ajustar la dirección del flujo de aire, consulte "[Dirección del flujo de aire](#)" en la página 30.

4



- Al pulsar de nuevo el botón ENCENDIDO/APAGADO, el aire acondicionado dejará de funcionar y la luz de funcionamiento se situará en APAGADO.




Nota

Para evitar fugas de agua o un fallo del sistema, no sitúe la unidad en APAGADO justo después de que el aire acondicionado deje de funcionar. Espere por lo menos 5 minutos, para que la bomba de drenaje termine de descargar el agua residual de la unidad interior.

Características del modo Seco

En el modo Seco, se reducirá la humedad del aire alternando la posición ENCENDIDO del aire acondicionado en el modo de refrigeración con la posición APAGADO para minimizar la reducción de la temperatura.




Nota

- La temperatura y la velocidad del ventilador se controlan de forma automática, por lo que no se puede usar el control remoto para modificarlas.
- El funcionamiento de secado no surtirá efecto si la temperatura ambiente es demasiado baja.

Recuperación

La función de recuperación mantiene la temperatura ambiente en un determinado rango mientras el control remoto se encuentra en el estado APAGADO. Para activar la función, el usuario debe encender el aire acondicionado que estaba en la posición APAGADO por la acción del usuario, la función de programación o el temporizador de apagado.

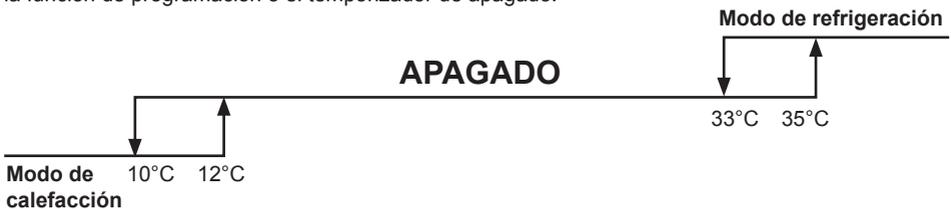

Por ejemplo:

[Temperatura de punto de ajuste de recuperación: refrigeración 35°C, calefacción 10°C]
 [Diferencial de recuperación: refrigeración -2°C, calefacción +2°C]

- Si la temperatura ambiente cae por debajo de los 10°C, la calefacción arrancará automáticamente. Si después de media hora la temperatura sube hasta 12°C o más, el controlador vuelve a su estado original.
- Si la temperatura ambiente cae por debajo de los 35°C, la refrigeración arrancará automáticamente. Si después de media hora la temperatura desciende hasta 33°C o menos, el controlador vuelve a su estado original.


Nota

- Esta función está activada de forma predeterminada. Esta función solo puede habilitarse/inhabilitarse en Opc. Ahorro Energía (consulte "[Opciones de ahorro de energía](#)" en la página 38).
- El diferencial se puede ajustar en el menú condición de recuperación (consulte "[Ajuste standby](#)" en la página 40).
- La temperatura de recuperación se puede ajustar en la pantalla básica mientras la unidad está apagada o bien ajustarla en el programador.
- La recuperación situará la unidad en ENCENDIDO durante por lo menos 30 minutos, salvo si el punto de ajuste de la temperatura de recuperación se modifica o si la unidad se sitúa en ENCENDIDO con el botón ENCENDIDO/APAGADO.
- Cuando la recuperación sitúa el aire acondicionado en ENCENDIDO en el modo Automático, el control remoto cambia a solo refrigeración o calefacción, en función de cada caso, y solo aparece el punto de ajuste de temperatura de recuperación correspondiente.

Método de funcionamiento

No se debe activar la reducción si hay un controlador centralizado conectado.

1



El icono de recuperación "☒" parpadea cuando la unidad se sitúa en ENCENDIDO bajo el control de recuperación.

La velocidad del ventilador no puede modificarse si la reducción está activa y, por tanto, la velocidad del ventilador no es visible.


Operación de ventilación (solo HRV)

Preparativos

- Para proteger los elementos mecánicos, sitúe el aire acondicionado en ENCENDIDO por lo menos 6 horas antes de comenzar a utilizar el sistema.
- No sitúe el aire acondicionado en APAGADO durante la temporada, para garantizar el arranque suave del aire acondicionado.
- Presione el botón selector del modo de funcionamiento varias veces hasta que se seleccione el modo de ventilación.

Método de funcionamiento

1



- El modo de ventilación se utiliza en las unidades de ventilación con recuperación de calor (HRV) cuando la refrigeración o la calefacción no es necesaria.



2

- El modo de ventilación puede modificarse en el menú principal (consulte "[Modo de ventilación](#)" en la [página 37](#)).

Nota

Modos de ventilación: Automático, Recuperación y Bypass

3

- La velocidad de ventilación puede modificarse en el menú principal (consulte "[Velocidad vent.](#)" en la [página 36](#)).

Nota

Velocidades de ventilación: baja o alta

4



- Pulse el botón ENCENDIDO/APAGADO. La luz de funcionamiento se encenderá y la unidad de ventilación con recuperación de calor comenzará a funcionar.



5



- Al pulsar de nuevo el botón ENCENDIDO/APAGADO, la unidad de ventilación con recuperación de calor dejará de funcionar y la luz de funcionamiento se situará en APAGADO.



Ajuste de la posibilidad de selección de refrigeración/calefacción

(VRV solamente)

Consulte en "[Elegibilidad de selección de Frío/Calor](#)" en la [página 22](#) la explicación de la elegibilidad de selección de refrigeración/calefacción.

Cambios de ajustes

1



- Presione el botón selector de modo de funcionamiento del control remoto al menos durante 4 segundos (con la retroiluminación activada). En el control remoto no aparecerá "☒ ⚡" (Conmutación bajo control) si se permite la posibilidad de selección de refrigeración/calefacción al control remoto.



- El icono "☒ ⚡" (Conmutación bajo control) de cada control remoto de las unidades interiores conectadas a la misma unidad exterior o caja BS (selección de ramificación) empezará a parpadear.
- Ajuste la elegibilidad de selección de enfriamiento/calentamiento de la manera que se explica a continuación.

Nota

- Los cambios del modo de ventilación son posibles, independientemente de la posibilidad de selección de refrigeración/calefacción.
- Si se puede seleccionar calefacción/refrigeración desde el "control remoto de selección de refrigeración/calefacción" (★), en los otros controles remotos aparecerá "☒ ⚡" (Conmutación bajo control). En este caso, no es posible cambiar el modo de funcionamiento a refrigeración o calefacción si se ha definido como calefacción o refrigeración el "control remoto de selección de refrigeración/calefacción".
- ★ Consulte en el manual de funcionamiento de la unidad exterior la información sobre el "control remoto de selección de refrigeración/calefacción".

La pantalla "☑️👤" (conmutación bajo control) parpadeará cuando se encienda la alimentación por primera vez.

Ajustes de selección

2



- Presione el botón selector del modo de funcionamiento del control remoto para el que deba ajustarse la elegibilidad de selección. Se ajustará la posibilidad de selección de refrigeración/calefacción y desaparecerá el icono "☑️👤" (Conmutación bajo control). El icono "☑️👤" (Conmutación bajo control) aparecerá en los otros controles remotos.




Método de funcionamiento

3




- Presione el botón selector de modo de funcionamiento del control remoto que permite seleccionar refrigeración/calefacción (o el control remoto sin el icono "☑️👤" (Conmutación bajo control)) varias veces hasta seleccionar el modo deseado. La pantalla cambiará a "Ventil.", "Seco", "Auto", "Frío" o "Calor" cada vez que se pulse el botón.
- Al mismo tiempo, los otros controles remotos sin posibilidad de selección cambiarán de pantalla automáticamente.



Elegibilidad de selección de Frío/Calor


- Las opciones "Frío", "Calor" o "Auto" solo se pueden ajustar en los controles remotos que permitan seleccionar refrigeración/calefacción.

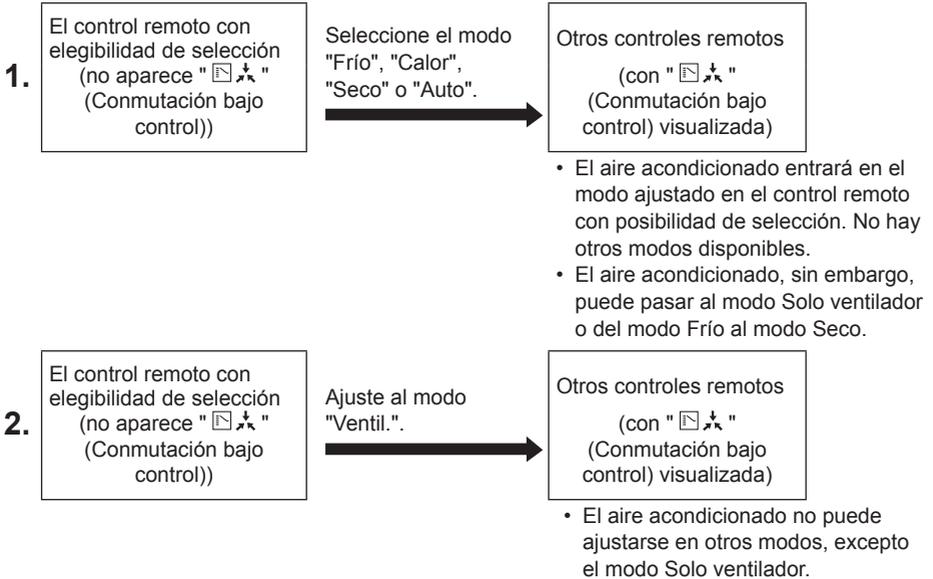

Precauciones para la elegibilidad de selección de enfriamiento/calentamiento

- La elegibilidad de selección de enfriamiento/calentamiento requiere ser ajustada para un control remoto único en el caso siguiente.


(Sistema de la bomba de calor)

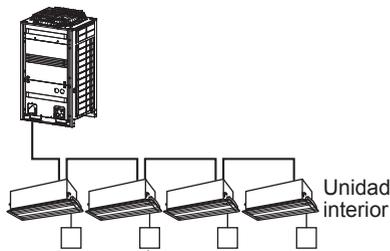

Hay varias unidades interiores conectadas a una única unidad exterior.

Ajuste la selección de refrigeración/calefacción/ventilador en uno de los controles remotos.

(Sistema de recuperación de calor)

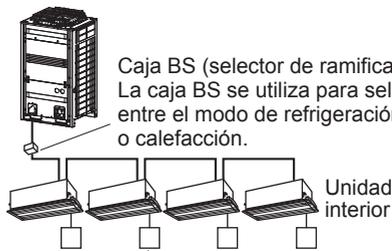

Caja BS (selector de ramificación):
La caja BS se utiliza para seleccionar entre el modo de refrigeración o calefacción.

Solo hay una caja BS conectada a varias unidades interiores.

Ajuste la selección de refrigeración/calefacción/automático/ventilador en uno de los controles remotos.


Seguro de teclas

Método de funcionamiento Inhabilite la utilización de todos los botones.


1



- Pulse el botón de menú/entrada durante por lo menos 4 segundos. (Durante el encendido de la retroiluminación)
- Aparecerá "🔑".



2



- Todos los botones se inhabilitan cuando las teclas están bloqueadas.
- Al pulsar uno de los botones, aparece el mensaje de la izquierda.

3

- Para cancelar el modo de seguro de teclas, continúe pulsando el botón de menú/entrada al menos durante 4 segundos. (Durante el encendido de la retroiluminación)



Referencia rápida de las opciones del menú principal

■ Resumen de las opciones del menú principal.

Nota

- Las opciones disponibles pueden variar dependiendo del modelo conectado.
- En el menú aparecen solo las opciones disponibles.

Opciones de ajuste y visualización		Descripción	Página de referencia
Dirección del flujo de aire		Modifique la dirección del flujo de aire. <ul style="list-style-type: none">• Las aletas de dirección de flujo de aire pueden subir y bajar y moverse a izquierda y derecha automáticamente.• Hay cinco posiciones de flujo de aire fijas disponibles.• Esta función no está disponible en todos los modelos.	30
Nivel/dir. flujo aire⁽¹⁾ (solo si está instalada la función de caudal de aire individual)	Ajuste individual	Ajuste la dirección de flujo de aire para cada una de las aletas de forma individual. <ul style="list-style-type: none">• En el caso de SkyAir, 4 unidades como máximo (unidad A, B, C, D).• En el caso de VRV, 16 unidades como máximo (de la unidad 0 hasta la 15).	31
	Lista de ajustes indiv.	Una tabla para cada unidad con los ajustes para cada una de las 4 aletas.	32
	Resetear todos ajus. indiv	Permite borrar todos los ajustes individuales.	33
	Selec area de acción	La dirección de oscilación automática puede seleccionarse a partir de tres patrones, en función de las características de la habitación. Estándar, Salida derecha o Salida izquierda	34
Inicio rápido⁽¹⁾ (SkyAir solamente)		Permite que la habitación alcance una temperatura de confort rápidamente (a menos que el sistema esté en el modo Seco o Ventilador). <ul style="list-style-type: none">• El período de funcionamiento de inicio rápido máximo es de 30 minutos.	35
Ventilación (solo HRV)	Velocidad de ventilación	Permite ajustar la velocidad de ventilación en " Bajo " o " Alto ".	36
	Modo de ventilación	Ajuste el modo de ventilación en " Automático ", " Recuperación " o " Bypass ".	37

1) No puede utilizarse si hay unidades exteriores SkyAir RR+RQ conectadas.

Opciones de ajuste y visualización		Descripción	Página de referencia
Opciones de ahorro de energía⁽¹⁾	Lista de ahorro de energía	Habilite o inhabilite las "Ahorro de energía".	38
	Rango de punto de ajuste	Permite restringir el rango de temperatura del punto de ajuste para los modos de Refrigeración y Calefacción.	39
	Condición de recuperación	Permite ajustar la temperatura diferencial de recuperación a partir de la cual la unidad vuelve a la posición APAGADO.	40
	Sens. Presencia bajo⁽²⁾⁽³⁾ (solo si el sensor de presencia está instalado)	Cuando no se detecta a nadie durante un periodo de tiempo definido, la función cambiará automáticamente la temperatura objetiva del aire acondicionado. Si se detectan personas, volverá a la temperatura del punto de ajuste normal.	41
	Parar sen. Presencia⁽²⁾⁽³⁾ (solo si el sensor de presencia está instalado)	Cuando no se detecta a nadie durante un periodo de tiempo definido, la función apagará automáticamente el aire acondicionado.	42
	Reinicio automático del punto de ajuste	Esta opción sitúa el punto de ajuste de temperatura en un punto de ajuste de temperatura predefinido durante un período de tiempo determinado, aunque el punto de ajuste de temperatura haya cambiado. • Puede ajustarse a entre 30 y 120 minutos, en incrementos de 30 minutos.	43
	Temporizador apagado	El sistema se apagará de forma automática una vez transcurrido el tiempo seleccionado cada vez que se active el sistema. • Es posible ajustarlo en incrementos de 10 minutos desde 30 a 180 minutos.	44
	Apagado auto. pant.	Cuando el sistema está apagado, la pantalla puede apagarse automáticamente transcurrido un tiempo determinado. • Es posible seleccionar "Off", "10min", "30min" o "60min".	44

1) Las funciones Standby, Ajuste límite rango, Ajuste standby y Ajuste Auto Reset no deben utilizarse si se conecta un controlador centralizado.

2) La función no puede utilizarse si hay unidades exteriores SkyAir RR+RQ conectadas.

3) Esta función no puede utilizarse si el control de grupo está activo.

En el caso de un sistema de funcionamiento simultáneo, el sistema está controlado por el sensor de presencia instalado en la unidad interior principal.

Opciones de ajuste y visualización		Descripción	Página de referencia
Opciones de ahorro de energía ⁽¹⁾	Alimentación Eléctrica ⁽²⁾	Indica un consumo de energía orientativo. Así, el cliente puede evaluar la tendencia del consumo eléctrico.	45
		<p>Nota</p> <ul style="list-style-type: none"> • La disponibilidad de la función depende del tipo de unidad interior • Esta función no está disponible si hay más de 1 unidad interior conectada al control remoto. • El consumo eléctrico mostrado no es el resultado de una medición de kWh, sino del cálculo de los datos de la unidad. • Algunos factores de este cálculo son valores absolutos, pero otros factores son meros resultados que se obtienen de extrapolaciones con tolerancia. Esto explica la posible desviación de la lectura con respecto al consumo eléctrico real. 	

1) Las funciones Standby, Ajuste límite rango, Ajuste standby y Ajuste Auto Reset no deben utilizarse si se conecta un controlador centralizado.

2) La función no puede utilizarse si hay unidades exteriores SkyAir RR+RQ conectadas.

Opciones de ajuste y visualización		Descripción	Página de referencia
Programador⁽¹⁾	Habilitar/Inhabilitar	Habilite o inhabilite la función de programación.	46
	Establ. Número programa	Seleccione el número del programa activo (programa núm. 1, 2 o 3).	47
	Vacaciones	Seleccione los días de la semana en los que se inhabilitará el programador. Esta función se utiliza cuando el programador no tiene que funcionar, por ejemplo cuando está de vacaciones.	48
	Ajustes	Seleccione cuándo deben empezar y/o terminar los modos de funcionamiento para cada día de la semana. Se pueden ajustar hasta 5 acciones para cada día.	49
Autolimpieza filtro		Ajuste la hora a la que debe realizarse la limpieza automática del filtro. Para obtener más información, consulte el manual de funcionamiento del panel decorativo con un sistema de limpieza automático.	51
Información sobre mantenimiento		Muestra el contacto de mantenimiento y la información del modelo.	52
Configuración	Modo silencioso	Programe la unidad exterior para funcionar de forma silenciosa, por ejemplo para no molestar a los vecinos de noche.	53
		Nota • La disponibilidad de la función depende del tipo de unidad exterior	
	Prevención de Corrientes⁽²⁾ (solo si el sensor de presencia está instalado)	Evita que las personas sufran los efectos del flujo de aire de la unidad interior. La función de Prevención de Corrientes se puede habilitar o inhabilitar .	53
	Pantalla	<ul style="list-style-type: none"> • Pantalla: Puede alternar entre la pantalla estándar o la pantalla detallada. • Ajustes de pantalla detallada: Seleccione si desea ver la temperatura ambiente, la temperatura exterior, el sistema o nada. 	56
	Ajustar contraste	Ajuste el contraste de la pantalla LCD.	58
Ajustes actuales		Muestra una lista de los ajustes actuales para las opciones disponibles.	58
Reloj y calendario	Fecha & Hora	Permite configurar los ajustes de la fecha y la hora. <ul style="list-style-type: none"> • La visualización de hora predeterminada es de 24 horas. • El reloj mantendrá una precisión de ± 30 segundos por mes. • Si hay un fallo de alimentación eléctrica por un período inferior a 48 horas, el reloj continuará funcionando con la alimentación eléctrica de reserva incorporada. 	59
	Reloj 12H/24H	La hora puede visualizarse en formato de 12 horas o de 24 horas.	60
Idioma		Seleccione el idioma en función del paquete de idioma instalado.	61

1) El programador no está disponible si hay conectado un controlador centralizado o el adaptador de entrada digital BRP7A51.

2) La función no puede utilizarse si hay unidades exteriores SkyAir RR+RQ conectadas.


3) Esta función no puede utilizarse si el control de grupo está activo.

En el caso de un sistema de funcionamiento simultáneo, el sistema está controlado por el sensor de presencia instalado en la unidad interior principal.

Opciones de menú del control remoto secundario

Si hay 2 mandos a distancia que controlan una sola unidad interior, los siguientes ítems de menú no se ajustan en el mando a distancia secundario. Ajústelos en el control remoto principal.

- Nivel/dir. flujo aire
- Opciones de ahorro de energía
- Programa
- Autolimpieza filtro
- Puntos de ajuste de temperatura de reducción
- Modo silencioso
- Prevención de corrientes

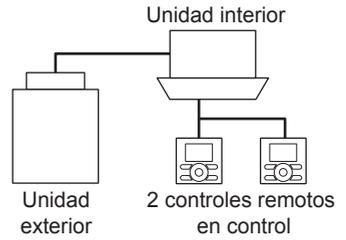


Utilización del menú

Menú principal

■ Utilización del menú principal


Método de funcionamiento

1




Pantalla básica

- Presione el botón de menú/entrada.



2




Menú principal

- Aparecerá el menú principal.

⇐ Aparecerán las instrucciones de manejo de los botones.

3

- Selección de opciones desde el menú principal.
 1. Pulse los botones ▼▲ (Arriba/Abajo) para seleccionar la opción que desee.
 2. Pulse el botón de menú/entrada para visualizar la pantalla de ajustes seleccionada.



4

- Para volver a la pantalla básica desde la pantalla del menú principal, pulse el botón de cancelación.



Precaución


- Mientras está visible el menú principal, si no se pulsa ningún botón durante 5 minutos, la pantalla volverá automáticamente a la pantalla básica.

Dirección del flujo de aire


Modificación de la dirección del flujo de aire

Método de funcionamiento


1




- Abra el menú principal (consulte "[Utilización del menú principal](#)" en la página 29)
- Pulse los botones ▲▼ (Arriba/Abajo) para seleccionar **Dirección del flujo aire** y pulse el botón de menú/entrada.



2




Ajuste de la dirección del flujo de aire (arriba/abajo)



Ajuste de la dirección del flujo de aire (izquierda/derecha)

Observación: solo visible si está disponible.

- Seleccione la dirección del flujo del aire que desee entre las opciones **No aj. Esp.**, **Posición 0**, **Posición 1**, **Posición 2**, **Posición 3**, **Posición 4**, **Swing** o **Auto** utilizando los botones ▲▼ (Arriba/Abajo).
- Seleccione la dirección Arriba/Abajo o la dirección Izquierda/Derecha mediante los botones ◀▶ (izquierda/derecha).
- Pulse el botón de menú/entrada para confirmar los ajustes y volver a la pantalla básica.



Nota

- Las direcciones del flujo de aire aparecen en la pantalla de la manera siguiente:



- Al seleccionar **Oscilación** las aletas de dirección de flujo de aire oscilarán hacia atrás y hacia adelante. Si se selecciona **Swing**, todas las direcciones del flujo de aire estarán visibles al mismo tiempo.
- Si selecciona alguna de las posiciones de 0 a 4, las aletas de dirección de flujo de aire permanecen en una posición fija.

Movimiento de las aletas de dirección de flujo de aire

En las condiciones de funcionamiento que se muestran a continuación, la dirección de flujo de aire se controla automáticamente. La operación actual puede ser diferente de la que se visualiza en el control remoto.

Condición de operación	<ul style="list-style-type: none"> • La temperatura ambiente es mayor que la temperatura de ajuste del control remoto (en el modo de calefacción). • Durante el modo de Desescarche (en el modo de calefacción). (El flujo de aire sopla horizontalmente, por lo que las personas de la habitación no están en la línea directa de aire frío.) • Bajo funcionamiento continuo con el flujo de aire soplando horizontalmente.
-------------------------------	---


Nota
El modo de calefacción incluye la operación automática.

Nivel/dir. flujo aire (Solo si está instalada la función de flujo de aire individual)


■ Ajuste individual

Método de funcionamiento


1




- Abra el menú principal (consulte "[Utilización del menú principal](#)" en la página 29).
- Seleccione **Nivel/dir. flujo aire** y pulse el botón de menú/entrada.



2




- Seleccione **Ajuste individual** y pulse el botón de menú/entrada.




3



- Utilice los botones ▲▼ (Arriba/Abajo) para seleccionar la unidad y la marca de salida.
- En el caso de SkyAir, pueden seleccionarse 4 unidades como máximo (unidad A, B, C, D). En el caso de VRV, pueden seleccionarse 16 unidades como máximo para cada grupo (de la unidad 0 hasta la 15).



**Nota**

Si hay cuatro salidas (tipo casete), puede controlar cada una de las cuatro aletas individualmente (junto a cada salida de aire verá las siguientes marcas: □, □□, □□□, □□□□).

4


- Pulse el botón ► (Derecha) para seleccionar la dirección del flujo de aire.
- Utilice los botones ▲▼ (arriba/abajo) para modificar la dirección del flujo de aire con los ajustes siguientes:

No aj. Esp., Posición 0, Posición 1,
Posición 2, Posición 3, Posición 4, Swing
o Bloqueado.

No aj. Esp.: sin ningún ajuste individual.

Bloqueado: el flujo de aire individual está bloqueado.

- Pulse el botón de menú/entrada para confirmar los ajustes y volver a la pantalla básica.


**5**

Pantalla básica


- Si se ajusta la dirección del caudal de aire individual, el icono de dirección del caudal de aire aparecerá en la pantalla básica.

■ Lista de ajustes individuales

Método de funcionamiento

1


- Abra el menú (consulte la dirección de flujo de aire individual (consulte "Ajuste individual" en la página 31).
- Pulse los botones ▲▼ (arriba/abajo) para seleccionar **Lista de ajustes indiv.** y pulse el botón de menú/entrada.



2

Lista de ajustes indiv.		
Unit A		
Marca imp.	Direc aire	Indiv.
<input type="checkbox"/>	Posición 0	OFF
<input type="checkbox"/>	Posición 0	OFF
<input type="checkbox"/>	Posición 0	OFF
<input type="checkbox"/>	Posición 0	OFF
<input type="checkbox"/> Volver		↓

- Una tabla muestra los ajustes actuales. Pulse los botones ▲▼ (Arriba/Abajo) para pasar a la siguiente unidad.
- Pulse el botón de cancelación para volver al menú anterior.




■ Resetear todos ajus. indiv

Método de funcionamiento

1

Nivel/dir. flujo aire	
Ajuste individual	
Lista de ajustes indiv.	
Resetear todos ajus. indiv	
Selec area de acción	
<input type="checkbox"/> Volver	Ajuste ↓


- Abra el menú de la dirección de flujo de aire individual (consulte "[Ajuste individual](#)" en la [página 31](#)).
- Pulse los botones ▲▼ (Arriba/Abajo) para seleccionar **Resetear todos ajus. indiv** y pulse el botón de menú/entrada.



2

Resetear todos ajus. indiv	
Borrar ajuste caudal aire?	
Sí	No
<input type="checkbox"/> Volver	Ajuste ▶


- Pulse los botones ◀▶ (Izquierda/Derecha) para seleccionar **Sí**.
- Pulse el botón de menú/entrada para confirmar el reinicio y volver a la pantalla básica.



■ Selec área de acción (Solo unidad interior de montaje en suelo)

- La Selec area de acción puede seleccionarse con el control remoto en función de la posición de instalación del aire acondicionado.

La Selec area de acción dispone de los 3 patrones siguientes:

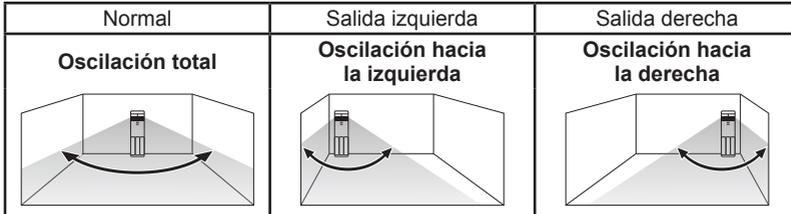


- Estos patrones se corresponden con las situaciones descritas a continuación:




Método de funcionamiento

1




- Abra el menú de la dirección de flujo de aire individual (consulte "[Ajuste individual](#)" en la [página 31](#)).
- Pulse los botones ▲▼ (arriba/abajo) para seleccionar **Selec área de acción** y pulse el botón de menú/entrada.



2



- Pulse los botones ▼▲ (Arriba/Abajo) para seleccionar el número de unidad.




Nota

- En el caso de sistemas de funcionamiento simultáneo, es posible configurar individualmente cada unidad interior conectando el control remoto a cada unidad durante la instalación.
- En el caso de controles remotos conectados en grupo, pueden configurarse como máximo 16 unidades (números de unidad de 0 a 15).

3



- Pulse el botón ► (Derecha) para seleccionar el rango del flujo de aire.
- Seleccione el rango del flujo de aire que desee entre las opciones **Estándar**, **Salida derecha** o **Salida izquierda** utilizando los botones ▼▲ (arriba/abajo).
- Pulse el botón de menú/entrada para confirmar los ajustes y volver a la pantalla básica.




Inicio rápido (SkyAir solamente)


■ Inicio rápido ENCENDIDO

Método de funcionamiento

1




- En el modo de refrigeración, calefacción o automático, abra el menú principal (consulte "[Utilización del menú principal](#)" en la página 29).
- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Inicio rápido** y pulse el botón de menú/entrada para volver a la pantalla básica.
- Ahora el Inicio rápido está ENCENDIDO.
- Cuando el Inicio rápido está activo, no es posible modificar la velocidad del ventilador. Los iconos de velocidad del ventilador no aparecerán.




■ Inicio rápido APAGADO

2



- Con el Inicio rápido activo, abra el menú principal (consulte "[Utilización del menú principal](#)" en la página 29).
- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Inicio rápido** y pulse el botón de menú/entrada para volver a la pantalla básica.
- Ahora el Inicio rápido está APAGADO.
- La velocidad del ventilador puede modificarse y los iconos de velocidad del ventilador vuelven a estar visibles.



Inicio rápido

Inicio rápido

El caudal de aire de la unidad interior se controla automáticamente, lo que aumenta la potencia de la unidad exterior y permite que la habitación alcance una temperatura de confort óptima rápidamente.


- Los iconos de la velocidad del ventilador desaparecen y no es posible modificar la velocidad del ventilador.
- No puede ajustarse en los modos Solo ventilador y Seco.
- El Inicio rápido funcionará durante 30 minutos como máximo antes de que la unidad vuelva al funcionamiento normal automáticamente.
- Si se utiliza el selector del modo de funcionamiento, el aire acondicionado recuperará el funcionamiento normal.
- En el modo de calefacción, la velocidad del ventilador puede aumentar y la temperatura puede disminuir.
Ajuste la operación de la manera deseada.

Ventilación (solo HRV)


■ Velocidad vent.

Método de funcionamiento


1




- Abra el menú principal. (Consulte "[Utilización del menú principal](#)" en la página 29).
- Pulse los botones ▼▲ (Arriba/Abajo) para seleccionar **Ventilación** y pulse el botón de menú/entrada (en los modelos sin función de ventilación, no aparecerá **Ventilación** en el menú principal).



2




- Pulse los botones ▼▲ (Arriba/Abajo) para seleccionar **Velocidad vent.** y pulse el botón de menú/entrada.



3



- Pulse los botones ▼▲ (Arriba/Abajo) para seleccionar **Bajo** o **Alto**.
- Pulse el botón de menú/entrada para confirmar los ajustes y volver a la pantalla básica.




* Sólo los modos que pueden ser ajustados se visualizan.


■ Modo de ventilación

Método de funcionamiento


1




- Abra el menú de ventilación. (Consulte "Velocidad vent." en la página 36).
- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Modo de ventilación** y pulse el botón de menú/entrada.



2



- Pulse los botones ▼▲ (Arriba/Abajo) para modificar los ajustes tal y como se describe a continuación.




* Sólo los modos que pueden ser ajustados se visualizan.

3



- Seleccione el modo de ventilación deseado.
- Pulse el botón de menú/entrada para confirmar los ajustes y volver a la pantalla básica.
- Aparece el modo correspondiente.



Modo de ventilación

Modo Automático "  "

Al usar la información del aire acondicionado (refrigeración, calefacción, ventilador y temperatura de ajuste) y de la unidad de recuperación de calor (temperaturas interior y exterior), el modo cambia automáticamente entre Recuperación y Bypass.

Modo de ventilación de recuperación "  "

El aire exterior entra en la habitación después de pasar por un intercambiador de calor.

Modo de bypass "  "

El aire exterior entra en la habitación sin pasar por un intercambiador de calor.


Opciones de ahorro de energía

■ Lista de ahorro de energía


No deben habilitarse determinadas funciones si hay un controlador centralizado conectado.

Método de funcionamiento


1




- Abra el menú principal. (Consulte "[Utilización del menú principal](#)" en la [página 29](#)).
- Pulse los botones ▼▲ (Arriba/Abajo) para seleccionar **Ahorro de energía** y pulse el botón de menú/entrada.




2




- Pulse los botones ▼▲ (Arriba/Abajo) para seleccionar **Opcs. Ahorro Energía** y pulse el botón de menú/entrada.




3




- Pulse los botones ▼▲ (Arriba/Abajo) para seleccionar **ENCENDIDO** o **APAGADO**.
- Mueva el cursor utilizando los botones ◀▶ (Izquierda/Derecha).
- Pulse el botón de menú/entrada una vez realizados todos los cambios. Aparecerá la pantalla de confirmación.



4



- Pulse los botones ◀▶ (Izquierda/Derecha) para seleccionar **SI**.
- Pulse el botón de menú/entrada para confirmar los ajustes y volver a la pantalla básica.




■ Ajuste de rango del punto de ajuste

Esta función no debe utilizarse si hay un controlador centralizado conectado.


Método de funcionamiento

1



- Abra las opciones de ahorro de energía (Consulte "Lista de ahorro de energía" en la página 38).

- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Ajuste límite rango** y pulse el botón de menú/entrada.




2



- Pulse los botones ▼▲ (Arriba/Abajo) para modificar el rango del punto de ajuste de la temperatura de refrigeración o calefacción.

- Mueva el cursor utilizando los botones ◀▶ (Izquierda/Derecha).


- Pulse el botón de menú/entrada una vez realizados todos los cambios. Aparecerá la pantalla de confirmación.



Nota


- El rango del punto de ajuste predeterminado está restringido a [16°C→32°C]. El rango del punto de ajuste es un parámetro general, por lo que siempre está activo, independientemente de si el rango del punto de ajuste está activado o desactivado.
- El rango del punto de ajuste predeterminado para el modo de recuperación es [33°C→37°C] en el caso de la refrigeración y [10°C→15°C] en el caso de la calefacción. Este rango del punto de ajuste no puede modificarse.

3



- Pulse los botones ◀▶ (Izquierda/Derecha) para seleccionar **Sí**.

- Pulse el botón de menú/entrada para confirmar los ajustes y volver a la pantalla básica.




■ Ajuste standby


Esta función no debe utilizarse si hay un controlador centralizado conectado.

Método de funcionamiento

1




- Abra las opciones de ahorro de energía (Consulte "[Lista de ahorro de energía](#)" en la página 38).
- Pulse los botones ▼▲ (Arriba/Abajo) para seleccionar **Ajuste standby** y pulse el botón de menú/entrada.




2




- Pulse los botones ▼▲ (Arriba/Abajo) para modificar el diferencial para el modo de recuperación.
- Mueva el cursor utilizando los botones ◀▶ (Izquierda/Derecha).
- Pulse el botón de menú/entrada una vez realizados todos los cambios. Aparecerá la pantalla de confirmación.



3



- Pulse los botones ◀▶ (Izquierda/Derecha) para seleccionar **Si**.
- Pulse el botón de menú/entrada para confirmar los ajustes y volver a la pantalla básica.



Nota


- El rango del punto de ajuste predeterminado está restringido a [16°C→32°C]. El rango del punto de ajuste es un parámetro general, por lo que siempre está activo, independientemente de si el rango del punto de ajuste está activado o desactivado.
- El rango del punto de ajuste predeterminado para el modo de recuperación es [33°C→37°C] en el caso de la refrigeración y [10°C→15°C] en el caso de la calefacción. Este rango del punto de ajuste no puede modificarse.

■ Sens. Presencia bajo


Esta función no puede utilizarse si el control de grupo está activo. En el caso de un sistema de funcionamiento simultáneo, el sistema está controlado por el sensor de presencia instalado en la unidad interior principal.

Método de funcionamiento


1




- Abra las opciones de ahorro de energía (Consulte "[Lista de ahorro de energía](#)" en la [página 38](#)).
- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Sens. Presencia bajo** y pulse el botón de menú/entrada.




2




- Pulse los botones ▼▲ (Arriba/Abajo) para activar el modo de ahorro de energía si el sensor detecta una ausencia.
- Mueva el cursor utilizando los botones ◀▶ (Izquierda/Derecha).
- Pulse el botón de menú/entrada una vez realizados todos los cambios. Aparecerá la pantalla de confirmación.
- Ejemplo (aplicando los ajustes de la izquierda): Si el sensor determina que no hay nadie en la habitación durante el modo de refrigeración, la temperatura del punto de ajuste de refrigeración aumentará automáticamente en 1°C cada 15 minutos, hasta alcanzar una temperatura de punto de ajuste de refrigeración de 35°C. En la pantalla básica, la temperatura de punto de ajuste de refrigeración no variará.



3



- Pulse los botones ◀▶ (Izquierda/Derecha) para seleccionar **Sí**.
- Pulse el botón de menú/entrada para confirmar los ajustes y volver a la pantalla básica.




■ Parar sen. Presencia

Esta función no puede utilizarse si el control de grupo está activo.


En el caso de un sistema de funcionamiento simultáneo, el sistema está controlado por el sensor de presencia instalado en la unidad interior principal.

Método de funcionamiento


1




- Abra las opciones de ahorro de energía (Consulte "[Lista de ahorro de energía](#)" en la [página 38](#)).
- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Parar sen. Presencia** y pulse el botón de menú/entrada.




2




- Pulse los botones ▼▲ (Arriba/Abajo) para activar el modo de ahorro de energía si el sensor detecta la ausencia.
- Mueva el cursor utilizando los botones ◀▶ (Izquierda/Derecha).
- Pulse el botón de menú/entrada una vez realizados todos los cambios. Aparecerá la pantalla de confirmación.



3



- Pulse los botones ◀▶ (Izquierda/Derecha) para seleccionar **Si**.
- Pulse el botón de menú/entrada para confirmar los ajustes y volver a la pantalla básica.




■ Ajuste Auto Reset

Esta función no debe utilizarse si hay un controlador centralizado conectado.


Método de funcionamiento

1



- Abra las opciones de ahorro de energía (Consulte "Lista de ahorro de energía" en la página 38).

- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Ajuste Auto Reset** y pulse el botón de menú/entrada.




2




- Pulse los botones ▼▲ (Arriba/Abajo) para ajustar la temperatura y el tiempo predefinidos para el reinicio automático del punto de ajuste.

- Mueva el cursor utilizando los botones ◀▶ (Izquierda/Derecha).

- Pulse el botón de menú/entrada una vez realizados todos los cambios. Aparecerá la pantalla de confirmación.




3



- Pulse los botones ◀▶ (Izquierda/Derecha) para seleccionar **Sí**.


- Pulse el botón de menú/entrada para confirmar los ajustes y volver a la pantalla básica.




■ Temporizador APAGADO

Método de funcionamiento


1




- Abra las opciones de ahorro de energía (Consulte "[Lista de ahorro de energía](#)" en la [página 38](#)).
- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Temporizador apagado** y pulse el botón de menú/entrada.




2




- Utilice los botones ▼▲ (Arriba/Abajo) para ajustar la hora después de la cual la unidad se apagará automáticamente de nuevo. Las selecciones pueden ser hechas en incrementos de 10 minutos desde 30 a 180 minutos. Mantener el botón presionado causa que el número cambie continuamente. Al pulsar el botón de menú/entrada aparecerá la pantalla de confirmación de los ajustes.



3




- Pulse los botones ◀▶ (Izquierda/Derecha) para seleccionar **Si**.
- Pulse el botón de menú/entrada para confirmar los ajustes y volver a la pantalla básica.




■ Apagado auto. pant.

Método de funcionamiento

1




- Abra las opciones de ahorro de energía (Consulte "[Lista de ahorro de energía](#)" en la [página 38](#)).
- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Apagado auto. pant.** y pulse el botón de menú/entrada.




2




- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para ajustar el temporizador.
- Pulse el botón de menú/entrada una vez ajustado el temporizador. Aparecerá la pantalla de confirmación.



3




- Pulse los botones ◀▶ (Izquierda/Derecha) para seleccionar **Si**.
- Pulse el botón de menú/entrada para confirmar los ajustes y volver a la pantalla básica.




■ Alimentación Eléctrica

Método de funcionamiento


1





- Abra las opciones de ahorro de energía (Consulte "[Lista de ahorro de energía](#)" en la página 38).
- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Alimentación Eléctrica** y pulse el botón de menú/entrada.




2



- Pase de una pantalla a otra utilizando los botones ◀▶ (Izquierda/Derecha): Hoy > Ayer > Esta semana (1 semana) > Última Semana (1 semana) > Este año (1 año) > Último Año.



- Modifique el intervalo que aparece en la parte superior derecha de la pantalla utilizando los botones ▼▲ (Arriba/Abajo).
- Pulse el botón de cancelación para volver a la pantalla anterior.




Programa

■ Habilitar/Inhabilitar


Método de funcionamiento

El programador no está visible y está inhabilitado si hay conectado un controlador centralizado o el adaptador de entrada digital BRP7A51.


1



- Abra el menú principal. (Consulte "[Utilización del menú principal](#)" en la página 29).
- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Programador** y pulse el botón de menú/entrada.



2




Nota


- Antes de ajustar la programación, debe ajustar el reloj.
- Si el reloj no ha sido ajustado, se visualizará una pantalla como la de la izquierda.




- Pulse los botones ◀▶ (Izquierda/Derecha) para seleccionar **Sí** y pulse el botón de menú/entrada.
- Aparecerá la pantalla Fecha & Hora.
- Ajuste el año, el mes, el día y la hora actuales. (Consulte "[Reloj y calendario](#)" en la página 59).




3




- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Habilitar/Inhabilitar** y pulse el botón de menú/entrada.



4




- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Habilit.** o **Inhab.**
- Al presionar el botón de menú/entrada aparecerá la pantalla de confirmación.



Nota

El programador está habilitado. Para modificar el número de programación seleccionado, consulte "[Establecer el número de programa](#)" en la página 47.

5




- Pulse los botones ◀▶ (Izquierda/Derecha) para seleccionar **Sí**.
- Pulse el botón de menú/entrada para confirmar los ajustes y volver a la pantalla básica.


■ Establecer el número de programa

Método de funcionamiento Es posible programar hasta tres programas diferentes.


1




- Abra el menú del programador. (Consulte "**Habilitar/Inhabilitar**" en la página 46).
- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Establ. Número programa** y pulse el botón de menú/entrada.




2




- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Programador 1**, **Programador 2** o **Programador 3**.
- Al presionar el botón de menú/entrada aparecerá la pantalla de confirmación.



3



- Pulse los botones ◀▶ (Izquierda/Derecha) para seleccionar **Sí**.
- Pulse el botón de menú/entrada para confirmar los ajustes y volver a la pantalla básica.




■ Ajustes de programación


Después de guardar un programa, el programa se habilita automáticamente.

Método de funcionamiento

1



- Abra el menú del programador. (Consulte "[Habilitar/Inhabilitar](#)" en la página 46).
- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Ajuste diario** y pulse el botón de menú/entrada.




Nota

Los ajustes de programación del programa seleccionado se pueden modificar. Para modificar el programa seleccionado, consulte "[Establecer el número de programa](#)" en la página 47.

2




- Pulse los botones ▼▲ (Arriba/Abajo) para seleccionar el día que desea ajustar.




3




- Ajuste la hora del día seleccionado.
- Pulse los botones ◀▶ (Izquierda/Derecha) para mover la opción resaltada y pulse los botones ▼▲ (Arriba/Abajo) para introducir la hora de inicio que desee. Cada vez que pulse los botones ▼▲ (Arriba/Abajo) se mueven los números en 1 hora o 1 minuto.



6



- Pulse los botones ◀▶ (Izquierda/Derecha) para seleccionar **Sí**.
- Pulse el botón de menú/entrada para confirmar los ajustes y volver a la pantalla básica.



Autolimpieza filtro


(Solo si hay instalado un panel decorativo con un sistema de limpieza automático)

- Para obtener más información, consulte el manual de funcionamiento del panel decorativo con un sistema de limpieza automático.


■ Hora de la limpieza automática del filtro

Método de funcionamiento

1




- Abra el menú principal. (Consulte "[Utilización del menú principal](#)" en la página 29).
- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Autolimpieza filtro** y pulse el botón de menú/entrada.



Nota


Si la Autolimpieza filtro está desactivada, aparecerá el mensaje "Limpieza automática del filtro desactivada".

2




- Utilice los botones ▼▲ (arriba/abajo) para ajustar la hora a la que debe activarse la función de limpieza automática del filtro.
- Al presionar el botón de menú/entrada aparecerá la pantalla de confirmación.

3



- Pulse los botones ◀▶ (Izquierda/Derecha) para seleccionar **Sí**.
- Pulse el botón de menú/entrada para confirmar los ajustes y volver a la pantalla básica.




Información sobre mantenimiento


■ Abra la pantalla Información Mantenimiento

Método de funcionamiento


1



- Abra el menú principal. (Consulte "[Utilización del menú principal](#)" en la página 29).
- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Información Mantenimiento** y pulse el botón de menú/entrada.



2



- El número telefónico para la dirección de contacto aparecerá en la parte superior de la pantalla. (Si todavía no ha registrado su producto, el producto no aparecerá).
- La información del modelo de las unidades interior y exterior de su producto aparecerá en la parte inferior de la pantalla. (En algunos modelos, puede que aparezca el código del producto).
- Pulse el botón de cancelación para volver a la pantalla anterior.



Nota

- El nombre del modelo no aparecerá si usted reemplazó el tablero de circuitos.
- Si se produce un error en la unidad interior o la unidad exterior, aparece un código de error y la luz de funcionamiento empezará a parpadear. Si la luz de funcionamiento no está parpadeando, la unidad funciona correctamente.
- El registro del código de error desaparecerá si pulsa el botón de ENCENDIDO/APAGADO durante más de 4 segundos.




Configuración


■ Modo func. silen. Habilitar/Inhabilitar

Método de funcionamiento


1




- Abra el menú principal. (Consulte la página 29).
- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Configuración** y pulse el botón de menú/entrada.




2



- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Modo func. silen.** y pulse el botón de menú/entrada.




3




Nota


- Antes de realizar cambios en los ajustes del Modo func. silen., es necesario ajustar el reloj.
- Si el reloj no ha sido ajustado, se visualizará una pantalla como la de la izquierda.




- Pulse los botones ◀▶ (Izquierda/Derecha) para seleccionar **Si** y pulse el botón de menú/entrada.
- Aparecerá la pantalla Fecha & Hora.
- Ajuste el año, el mes, el día y la hora actuales. (Consulte "Reloj y calendario" en la página 59).



4




- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Habilitar/Inhabilitar** y pulse el botón de menú/entrada.




5




- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Habilit.** o **Inhab.**
- Al presionar el botón de menú/entrada aparecerá la pantalla de confirmación.



6



- Pulse los botones ◀▶ (Izquierda/Derecha) para seleccionar **Si**.
- Pulse el botón de menú/entrada para confirmar los ajustes y volver a la pantalla básica.

**Nota**


Para ajustar la hora del Modo func. silen., consulte "[Ajustes del Modo func. silen.](#)" en la página 54.

Ajustes del Modo func. silen.


Método de funcionamiento

Después de guardar los cambios en los ajustes, el Modo func. silen. se habilita automáticamente


1




- Abra el menú Modo func. silen. (Consulte la página 53).
- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Ajuste diario** y pulse el botón de menú/entrada.




2




- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para ajustar la hora.
- Pulse los botones ◀▶ (izquierda/derecha) para desplazar la opción resaltada.
- Pulse el botón de menú/entrada una vez realizados todos los cambios. Aparecerá la pantalla de confirmación.



3




- Pulse los botones ◀▶ (Izquierda/Derecha) para seleccionar **Si**.
- Pulse el botón de menú/entrada para confirmar los ajustes y volver a la pantalla básica.




■ Prevención de corrientes

Método de funcionamiento

1




- Abra el menú Configuración. (Consulte la página 53).
- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Prevención de Corrientes** y pulse el botón de menú/entrada.




2




- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Habilit.** o **Inhab.**
- Al presionar el botón de menú/entrada aparecerá la pantalla de confirmación.



3



- Pulse los botones ◀▶ (Izquierda/Derecha) para seleccionar **Si**.
- Pulse el botón de menú/entrada para confirmar los ajustes y volver a la pantalla básica.




■ Pantalla


Modo Pantalla

Método de funcionamiento


1




- Abra el menú Configuración. (Consulte "[Prevención de corrientes](#)" en la página 55).
- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Pantalla** y pulse el botón de menú/entrada.



2




- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Modo Pantalla** y pulse el botón de menú/entrada.



3



- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Estándar** o **Detalla**.
- Pulse el botón de menú/entrada para confirmar los ajustes y volver a la pantalla básica.




Nota

Para seleccionar las opciones que aparecerán en la zona de selección de la pantalla detallada, consulte "[Opción detallada](#)" en la página 57.


Opción detallada

Método de funcionamiento


1



- Abra el menú Pantalla. (Consulte "["Modo Pantalla" en la página 56](#)").
- Pulse los botones ▼▲ (Arriba/Abajo) para seleccionar **Visualización opción** y pulse el botón de menú/entrada.



2



- Pulse los botones ▼▲ (Arriba/Abajo) para mostrar las siguientes opciones.



* Algunos modelos pueden no visualizar estas opciones, incluso si se seleccionan.

- Asegúrese de leer las siguientes instrucciones en relación con la visualización de la temperatura ambiente y la temperatura exterior.

Temperatura ambiente

- La temperatura registrada cerca del control remoto.
- La temperatura que se detecta puede ser afectada por la localización de la unidad.
- Puede elegir entre utilizar el sensor de temperatura del control remoto o de la unidad interior. Para obtener más información, consulte el apartado Ajustes de Obra de la guía de referencia del instalador.

Temperatura exterior

- La temperatura detectada cerca de la unidad exterior.
- La temperatura que se detecta puede verse afectada por factores como la posición de la unidad (si está expuesta a la luz solar directa, por ejemplo) y el funcionamiento de la unidad durante el desescarche.


- Pulse el botón de menú/entrada para confirmar los ajustes y volver a la pantalla básica.




■ Ajustar contraste

Método de funcionamiento

1




- Abra el menú Configuración. (Consulte "[Prevención de corrientes](#)" en la página 55).
- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Ajustar contraste** y pulse el botón de menú/entrada.



2



- Pulse los botones ▼▲ (Arriba/Abajo) hasta encontrar el contraste que desee.
- Pulse el botón de menú/entrada para confirmar el ajuste y volver a la pantalla básica.




Ajustes actuales


■ Resumen de los ajustes actuales

Método de funcionamiento


1




- Abra el menú principal. (Consulte "[Utilización del menú principal](#)" en la página 29).
- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Ajustes actuales** y pulse el botón de menú/entrada.



2



- Aparece una lista con el estado de los ajustes actuales.
- Pulse los botones ◀▶ (Izquierda/Derecha) para pasar a la siguiente pantalla.
- Pulse el botón de cancelación para volver al menú principal.



Opciones de pantalla

Velocidad vent.
Modo de ventilación

Programador
Inicio rápido

Modo Pantalla
Visualización Error

Autolimpieza filtro


* Las opciones de visualización pueden diferir dependiendo del modelo. Sólo las opciones que pueden ser ajustadas se visualizan.

Reloj y calendario


Fecha & Hora

Método de funcionamiento

1




- Abra el menú principal. (Consulte "[Utilización del menú principal](#)" en la página 29).
- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Calendario & Reloj** y pulse el botón de menú/entrada.




2




- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Fecha & Hora** y pulse el botón de menú/entrada.



3



- Utilice los botones ▼▲ (Arriba/Abajo) para cambiar la fecha y la hora.
- Mueva el cursor utilizando los botones ◀▶ (Izquierda/Derecha).
- Pulse el botón de menú/entrada una vez realizados todos los cambios. Aparecerá la pantalla de confirmación.




⚠ Precaución


- De forma predeterminada, el Horario verano está activado. Las reglas aplicadas son las siguientes:
 - Inicio: último domingo de marzo a las 02:00
 - Fin: último domingo de octubre a las 03:00
- Consulte con su distribuidor Daikin si necesita modificar los ajustes del Horario verano.

Nota
El día de la semana se ajusta automáticamente.

4




- Pulse los botones ◀▶ (Izquierda/Derecha) para seleccionar **Sí**.
- Pulse el botón de menú/entrada para confirmar los ajustes y volver a la pantalla básica.




■ RELOJ 12H/24H

Método de funcionamiento

1




- Abra el menú Reloj y calendario. (Consulte "[Fecha & Hora](#)" en la página 59).
- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Reloj 12H/24H** y pulse el botón de menú/entrada.



2




- Pulse los botones ▼▲ (Arriba/Abajo) para seleccionar **12 horas** o **24 horas**.
- Al presionar el botón de menú/entrada aparecerá la pantalla de confirmación.




Nota

Por defecto, la visualización del tiempo está definida en el formato de 24 horas.

3



- Pulse los botones ◀▶ (Izquierda/Derecha) para seleccionar **Si**.
- Pulse el botón de menú/entrada para confirmar los ajustes y volver al menú principal.




Idioma


■ Selección del idioma

Método de funcionamiento


1




- Abra el menú principal. (Consulte "[Utilización del menú principal](#)" en la página 29).
- Pulse los botones ▼▲ (arriba/abajo) para seleccionar **Idioma** y pulse el botón de menú/entrada.



2



- Pulse los botones ▼▲ (Arriba/Abajo) para seleccionar el idioma que desee.
- Pulse el botón de menú/entrada para confirmar los ajustes y volver a la pantalla básica.



Nota

Los idiomas visibles varían en función del paquete de idioma instalado. Para obtener más información sobre los idiomas disponibles y cómo modificar el paquete de idioma, consulte la guía de referencia del instalador.

Indicador rearme de filtro


Método de funcionamiento

1




- Cuando llega el momento de limpiar el filtro y/o el elemento, uno de los siguientes mensajes/iconos aparecerá en la parte inferior de la pantalla básica:
 - "Limpiar filtro" / 
 - "Limpiar filtro & elemento" /  + 
 - "Limpiar elemento" / 
- Lave, limpie o reemplace el filtro o el elemento. Para obtener más información, consulte el manual de funcionamiento de la unidad interior.


2



- Para reiniciar el indicador del filtro después de lavar, limpiar o sustituir el filtro o el elemento, abra el menú principal (consulte "[Utilización del menú principal](#)" en la página 29).
- Pulse los botones   (arriba/abajo) para seleccionar **Indicador rearme de filtro**.
- Pulse el botón de menú/entrada para reiniciar el indicador del filtro y volver a la pantalla básica.
- El icono mostrado en el paso 1 desaparecerá de la pantalla básica cuando se reinicie el indicador del filtro.



3



- Si hay instalada una unidad interior con casete de limpieza automática, un mensaje indicará que debe vaciar el polvo del depósito de polvo de la unidad.
- Pulse el botón de menú/entrada para confirmar y aparecerá la pantalla de confirmación.
- Pulse los botones   (Izquierda/Derecha) para seleccionar **Si**. Pulse el botón de menú/entrada para confirmar y volver a la pantalla básica.
- Continúe con el procedimiento normal para reiniciar el indicador del filtro.

Precaución

- **No lave el control remoto.**
De hacerlo, podrían provocarse filtraciones eléctricas y acarrear descargas eléctricas o incendios.



- **Asegúrese de detener el funcionamiento del aire acondicionado y de apagar el interruptor de alimentación eléctrica cuando realice el mantenimiento.**

Si no respeta estas indicaciones, podría sufrir descargas eléctricas o lesiones.



Mantenimiento de la unidad y pantalla de cristal líquido (LCD)

Nota:

- Limpie la pantalla LCD y el resto de la superficie del control remoto con un paño seco cuando se ensucien.
- Si la suciedad en la superficie no puede ser removida, empape el paño en un detergente neutro diluido con agua, estruje fuerte el paño, y limpie la superficie. Después, limpie la superficie con un paño seco.
- No use ningún diluyente de pintura, disolvente orgánico ni ácido fuerte.

Advertencia

No use materiales inflamables (por ejemplo; pulverizador para el cabello o insecticida) cerca del acondicionador de aire.

No limpie el producto con solventes orgánicos, tales como bencina o diluyente de pintura.

El uso de disolventes orgánicos puede causar daños por grietas en el producto, descargas eléctricas o incendios.



Información de referencia

Visualización de código de error

■ Contacte a su concesionario Daikin en los siguientes casos

Advertencia


Si el aire acondicionado no funciona correctamente (por ejemplo, desprende olor a quemado), detenga el aire acondicionado y apague la alimentación.

Si continúa utilizándolo en estas circunstancias puede producirse una avería, una descarga eléctrica o un incendio. Contacte a su concesionario Daikin.



Método de funcionamiento

1




- Si se produce un error, el icono de error de la pantalla básica y la luz de funcionamiento parpadearán.
- En caso de advertencia, solo parpadeará el icono de error, pero no la luz de funcionamiento.
- Para ver el código de error y la información de contacto, pulse el botón de menú/entrada.

Luz de funcionamiento



2



- El código de error parpadea y la dirección de contacto y el nombre del modelo aparecen.
- Notifique a su concesionario Daikin el código de error y el nombre del modelo.

Servicio posventa

Advertencia

- **No desarme, modifique ni repare la unidad.**

Hacerlo podría resultar en descargas eléctricas o incendio. Consulte con su distribuidor Daikin.



- **No realice ni reinstale el control remoto por sí mismo.**

La instalación inadecuada puede provocar descargas eléctricas o incendios.

Consulte con su distribuidor Daikin.



■ Advierta a la persona a cargo de la reparación sobre los siguientes puntos

- Nombre del modelo
- Fecha de instalación
- Condiciones de falla: Tan preciso como sea posible.
- Su dirección, nombre y número de teléfono

■ Relocalización

Para cambiar la posición del control remoto hace falta un equipo especial. Consulte con su distribuidor Daikin. Los gastos efectivos requeridos para la relocalización del control remoto serán cobrados.


■ Reparaciones después del período de garantía

Consulte con su distribuidor Daikin.

Servicios de pago correcto pueden ser aplicados por solicitud del cliente.

■ Consulta sobre el Servicio después de la venta

Contacte a su concesionario Daikin.

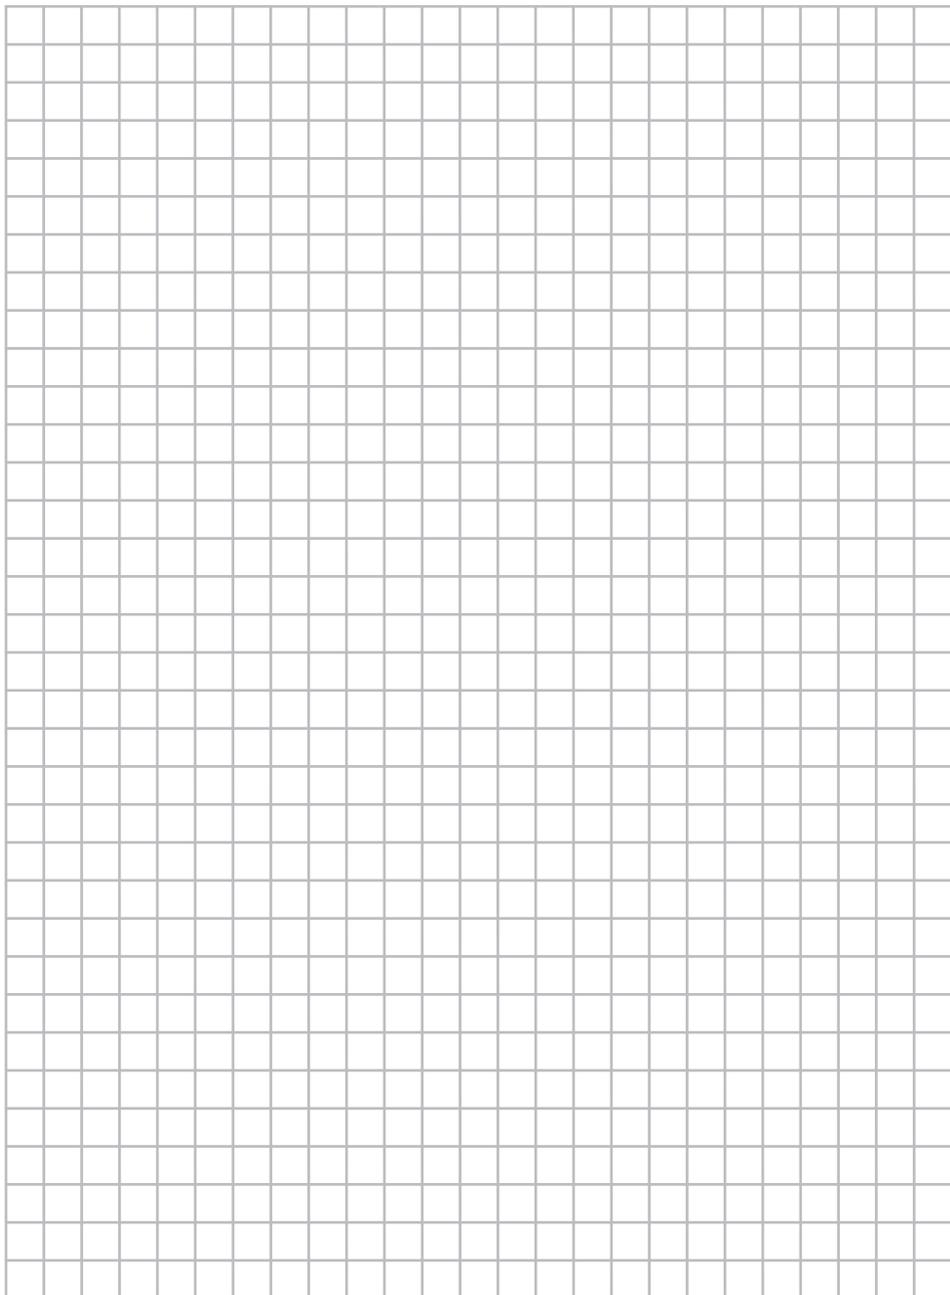

Proteclisa

Ha descargado este manual de www.proteclisa.com



SCAN ME

PARTE AVERÍA



SCAN ME

PRESUPUESTOS

Copyright 2015 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P419251-1 2015.10